


## GS-1

Un=400/230V
Pu=64.8kW
K=0.5
Pa=32.4kW
Ia=52A

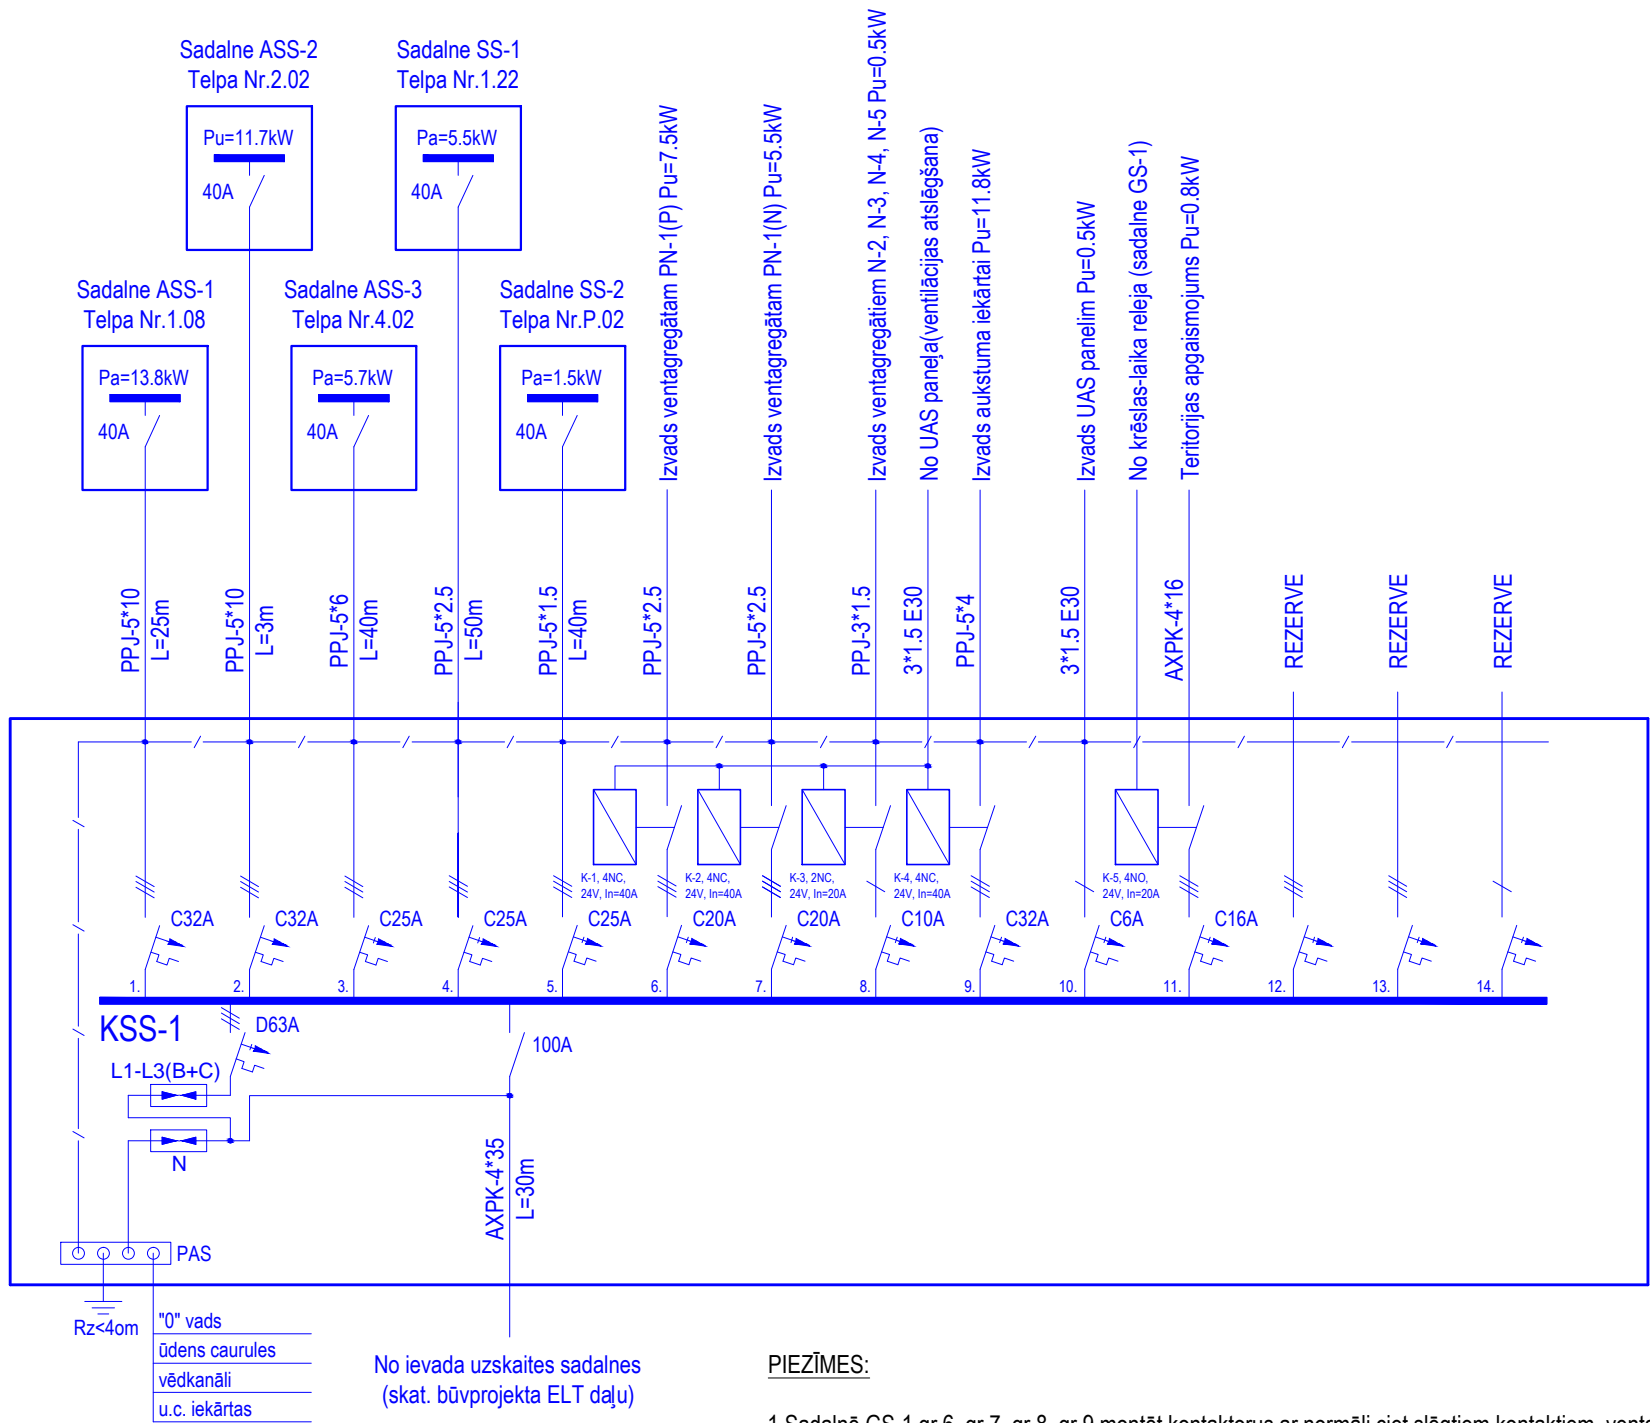

### PIEZĪMES:

1.Sadalnē GS-1 gr.6, gr.7, gr.8, gr.9 montēt kontaktorus ar normāli ciet slēgtiem kontaktiem, ventagregātu atslēgšanai ugunsdzēsības trauksmes gadījumā.

"A2C"

Arhitektu birojs SIA "A2C"  
Maskavas 322-515, Rīga LV-1063  
Tālr. 67131805, e-mail: a2c@btv.lv

SIA  
U & U  
PROJECT

Inženiertīklu projektēšana  
Atlasa ielā 7a-214, Rīga LV-1026  
Tālr. 29376807, e-mail: projekts4@inbox.lv

OBJEKTS Līvānu novada Centrālās bibliotēkas ēkas rekonstrukcija  
Rīgas iela 136, Līvāni

PASŪTĪTĀJS Līvānu novada dome  
Reģ. Nr. 90000065595

B-PROJ. VADĪTĀJS Jānis Zvilna

PROJEKTĒJA Jānis Zvilna

RASĒJUMS: PROJ. SADALNES GS-1 PRINCIPĪLĀ ELEKTROSHĒMA

STADIJA TP RASĒJUMA Nr. EL-12

MĒROGS b/m DATUMS 2010.04.14. LAPAS Nr. 18