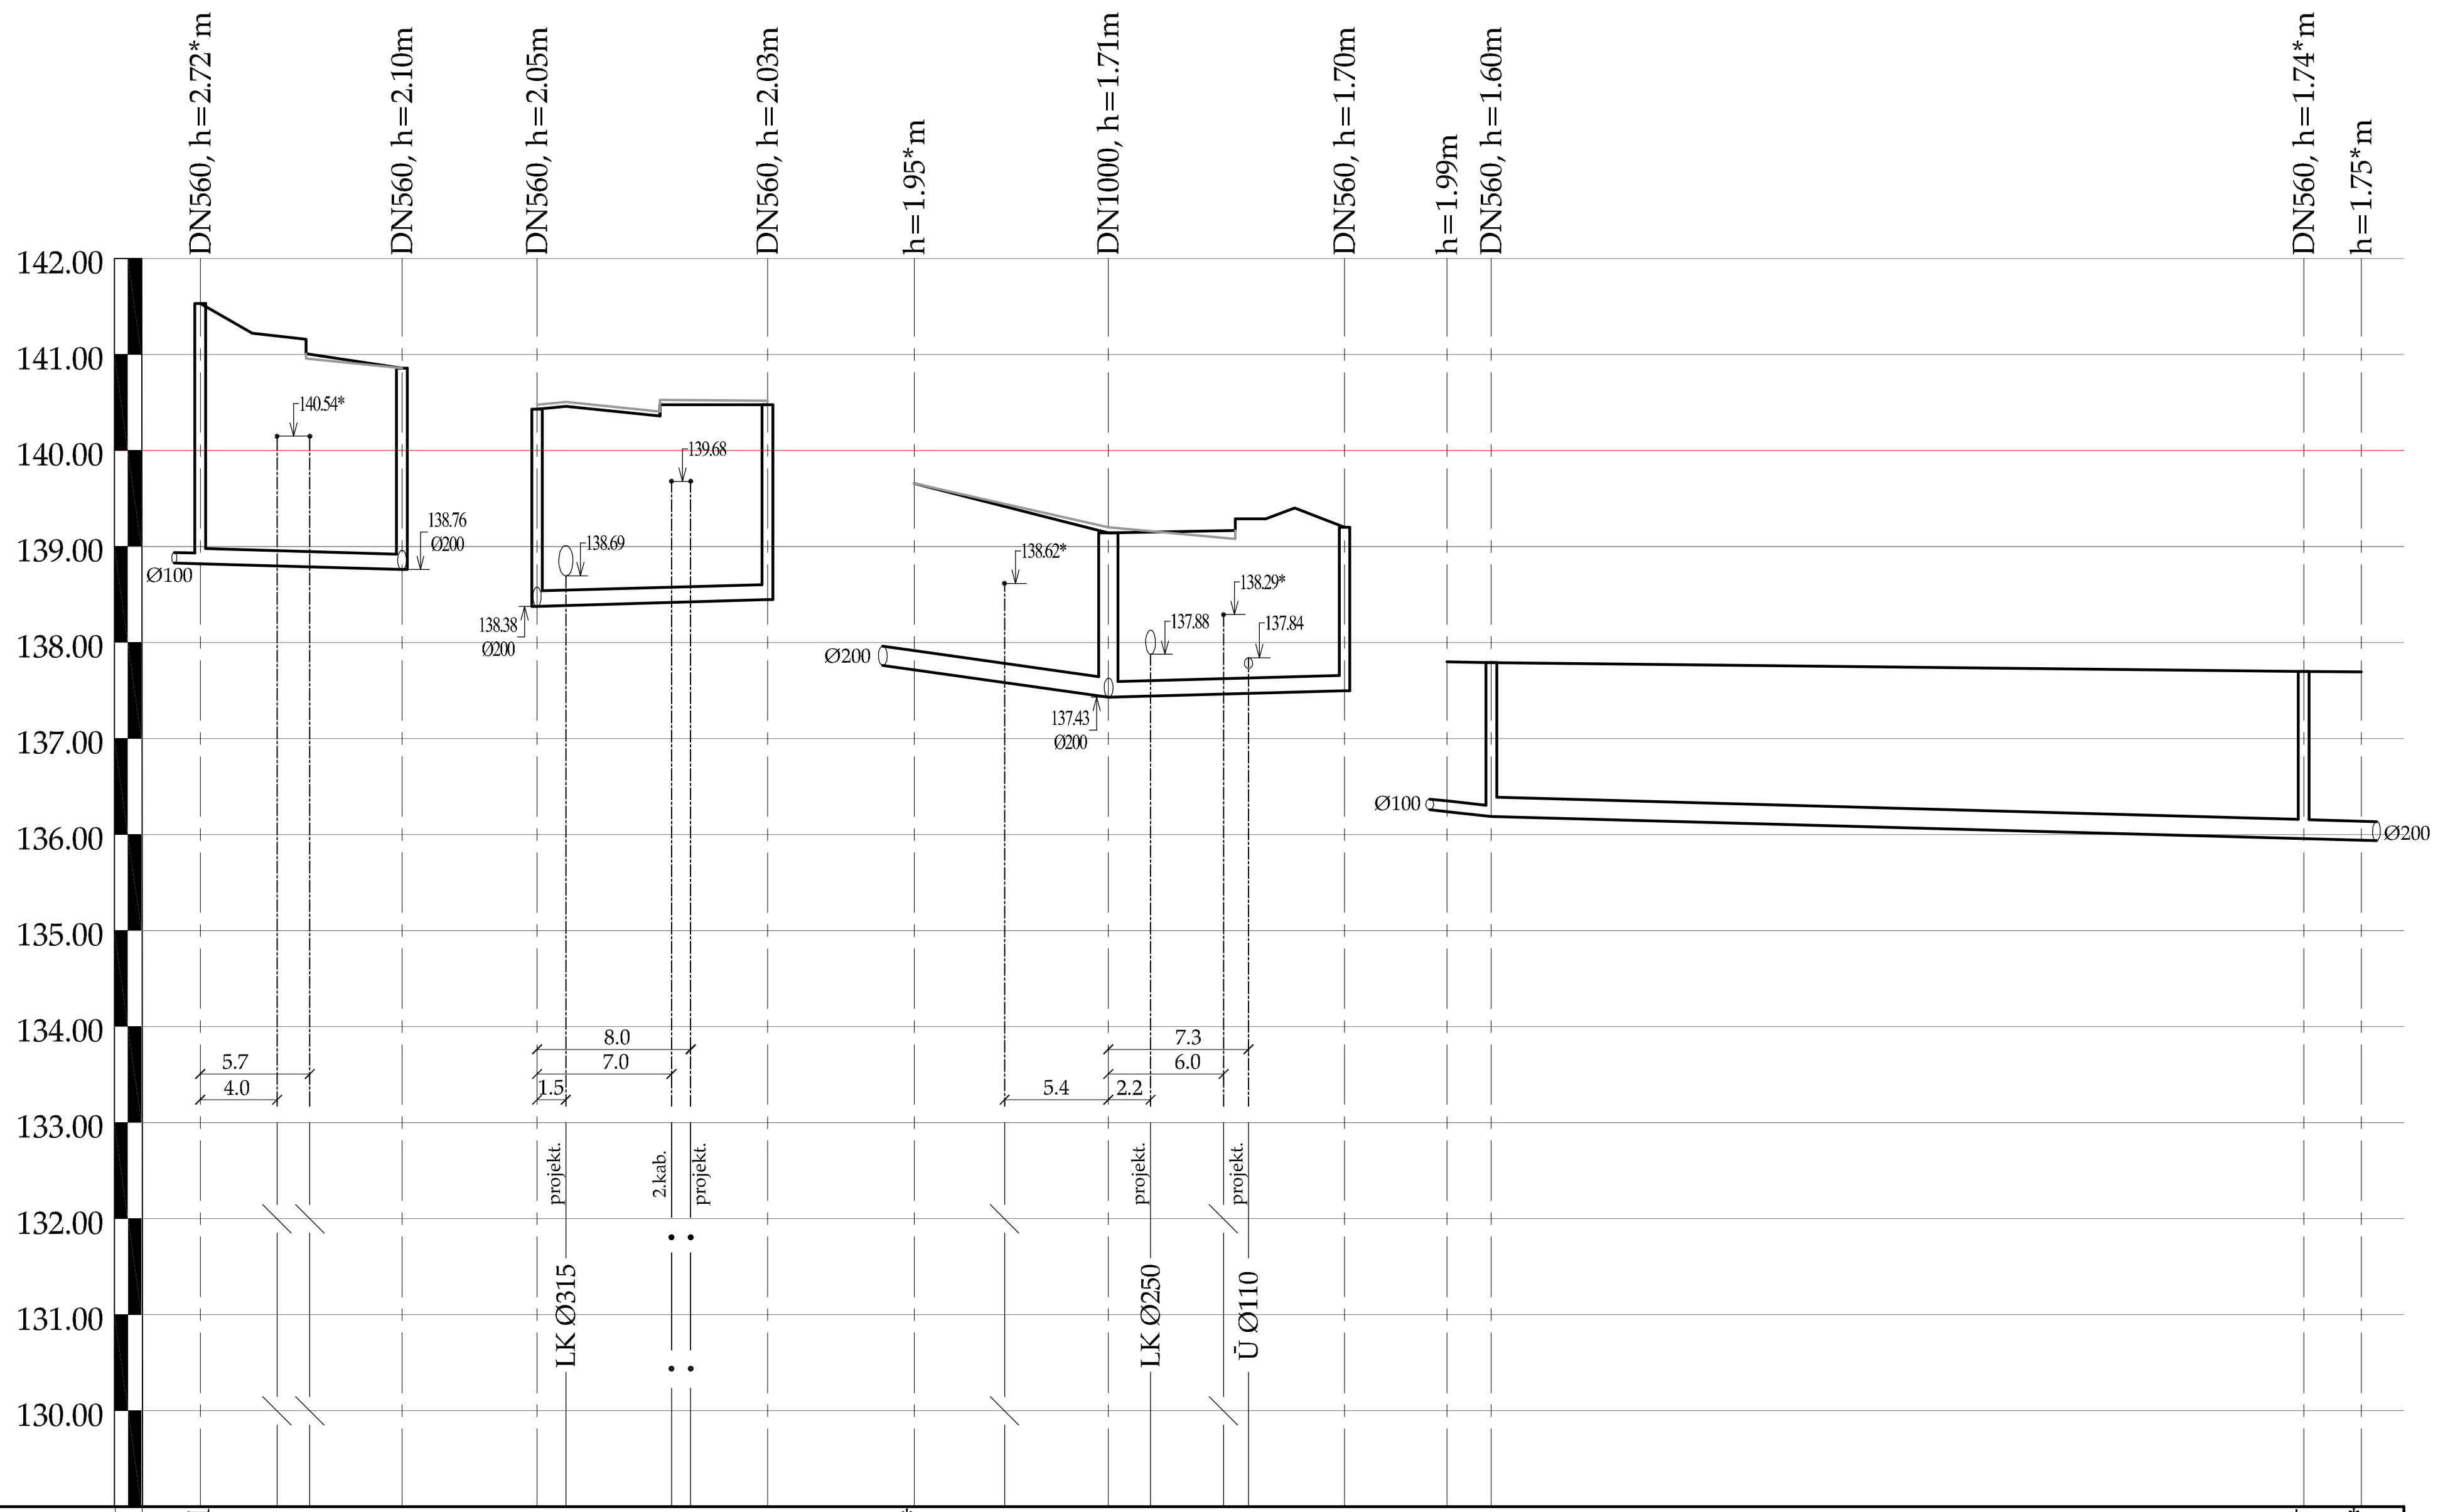

	Nr.	K1-29a	K1-29	K1-30	K1-30a	Kad. Nr. 70010011290	K1-31	K1-31b	Kad. Nr. 70010011290	K1-31b	K1-31b	Kad. Nr. 70010010161
CAURULES TEKNES ATZĪME, m	1	138.81	138.76	138.38	138.45	137.71*	137.43	137.50	136.24	136.19	135.96*	135.94*
PROJEKTĒTĀ ZEMES ATZĪME, m	2	141.53	140.86	140.43	140.48	139.66	139.14	139.20	137.80	137.79	137.70	137.69
ESOŠA ZEMES ATZĪME, m	3	141.53	140.86	140.47	140.52	139.66	139.20	139.20	137.80	137.79	137.70	137.70
AKAS UN PUNKTI	8	K1-29a	K1-29	K1-30	K1-30a	Kad. Nr. 70010011290	K1-31	K1-31b	Kad. Nr. 70010011290	K1-31b	K1-31b	Kad. Nr. 70010010161

Posms	CAURUĻVADA MATERIĀLS, DIAMETRS (4)	PAMATNE (5)	SLĪPUMS / GARUMS, m (6)	ATTĀLUMS, m (7)
K1-29a – K1-29	PP (8kN/m2), De160	Blietēta smilts 15cm	0.0055 / 10.5	10.5
K1-30 – K1-30a	PP (8kN/m2), De160	Blietēta smilts 15cm	0.0055 / 12.0	12.0
Kad. Nr. 70010011290 – K1-31	PP (8kN/m2), De200	Blietēta smilts 15cm	0.028 / 10.1	10.1
K1-31 – K1-31b	PP (8kN/m2), De160		0.0055 / 12.3	12.3
Kad. Nr. 70010011290 – K1-31b	De110	Blietēta smilts 15cm	0.02 / 2.3	2.3
K1-31b – K1-31b	PP (8kN/m2), De200		0.0055 / 45.3	42.3
K1-31b – Kad. Nr. 70010010161				3.0

APZĪMĒJUMI

KØ200	esošā pašteces sadzīves kanalizācija
LKØ200	esošā lietus kanalizācija
SPKØ100	esošā spiediena sadzīves kanalizācija
UØ100	esošais ūdensvads
ST	esošā siltumtrase
aspGØ57	esošais augstspiediena gāzesvads
vspGØ57	esošais vidējā spiediena gāzesvads
zspGØ57	esošais zemspiediena gāzesvads
—•—	esošais telefona kabelis
—\—	esošā telefona kanalizācija
—• •—	augstsprieguma kabelis
—•—	zemsprieguma kabelis
1.19*	atzīme precizējama dabā

APZĪMĒJUMI

1. Doto lapu skatīt kopā ar ģenerālplānu.
2. Esošo komunikāciju vertikālās atzīmes precizēt būvniecības laikā.

GRUNTS APZĪMĒJUMI

Mālsmilts konsistences rādītāji
5 Plastiska

Paraugu ņemšanas vieta un Nr.
1 traucētas struktūras grunts paraugs

Smilšaino gruntšu blīvuma rādītāji:
3 irdens (nesablīvēts)
2 vidēji blīvs (sablīvēta)
1 blīvs

gruntsūdens līmenis
gaissausa grunts
1.3 Slāņa pamatnes dziļums no zemes virsmas
+4.0 urbuma pēdas absolūtā atzīme

(A)	Asfalts
(2)	Augsne
(1š)	Uzbērta grunts/dolomīta šķembas
(M)	Uzbērta grunts. mālaina
(1")	Uzbērta grunts, sablīvēta
(B)	Bruģis
(8")	Vidēji rupja smilts, vidēji blīva
(18)	Morēnas mālsmilts

Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība

Projekts: **Madonas pilsētas Saules ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Rūpniecības ielai) rekonstrukcija**

Projekta daļa: ŪKT daļa

Stadija: TP

Rasējums: Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas garenprofils (Sadzīves kanalizācija)

Pasūt. Nr. 2.4.6./34-11

Arhīva Nr. PR/PC/11-41

Marka ŪKT-3

Izpildītājs: Polyroad
Birojs: Jaudas iela 2a, Ogre, LV-5001 Tālr. 65067460
E-pasts: polyroad@polyroad.lv http://www.polyroad.lv

	Paraksts	Uzvārds	Datums
Būvpr. vad.		K.Zajančkauska	01.2012
Būvpr.ŪKT d.vad.		I.Seņutins	01.2012
Projektēja		I.Seņutins	01.2012

Mērogs 1:500

Lapa/Lapas 3/4

Lapas caur. Nr. 17