

Ventilācijas sistēmu raksturojums.

Sistēmas apzīmējums	Sistēmu skaits	Apkalpojamās telpas (tehnoloģiskās iekārtas nosaukums)	Iekārtas agregāta tips	Ventilators								Elektrodzinējs				Rotējošais siltummainis			Gaisa sildīšana				Piezīmes
				Tips, sprādzien drošā izpildījumā	L, m ³ /st	P, Pa (gaisa vad.)	n, apgr/min	Tips, sprādzien drošā izpildījumā	N, kW	n, apgr/min	Tips	Gaisa temp., °C		Tips	Gaisa temp., °C		Siltuma patēriņš, kW						
												no	līdz		no	līdz							
PN-1	1		Ventilācijas agregāts VBW BS-MINI ar rotējošo siltummaiņu , centrālās ventilatoriem, gaisa vārstiem ar el.piedziņu, ūdens kaloriferu, filtriem, automātisk bloku un vadības paneli																			F 5	
		Pieplūde:	SIA "ICS Pro"	1800	200	3964	400V~	0.6	3964	WA0650-200-015	-21	10.4	W.1.01.05	10.4	18	6.7	F 5						
		Nosūce:	SIA "ICS Pro"	1800	200	3938	400V~	0.6	3938	WA0650-200-015	-12.3	22					F 5						

Pieņemtie apzīmējumi

PN-1

Pieplūdes-nosūces gaisa apstrādes sistēma

Ø200

L1000

Gaisa plūsma - 1000 m³/h

↔

Gaisa vads Ø

↔

Gaisa pieplūdes difūzors

↔

Gaisa nosūces restle

↔

Drošējvārstis


↔

Troškšņu slāpētājs

↔


SM Projektējamais siltummezgls

Bēniņu plāna fragments
M 1:100

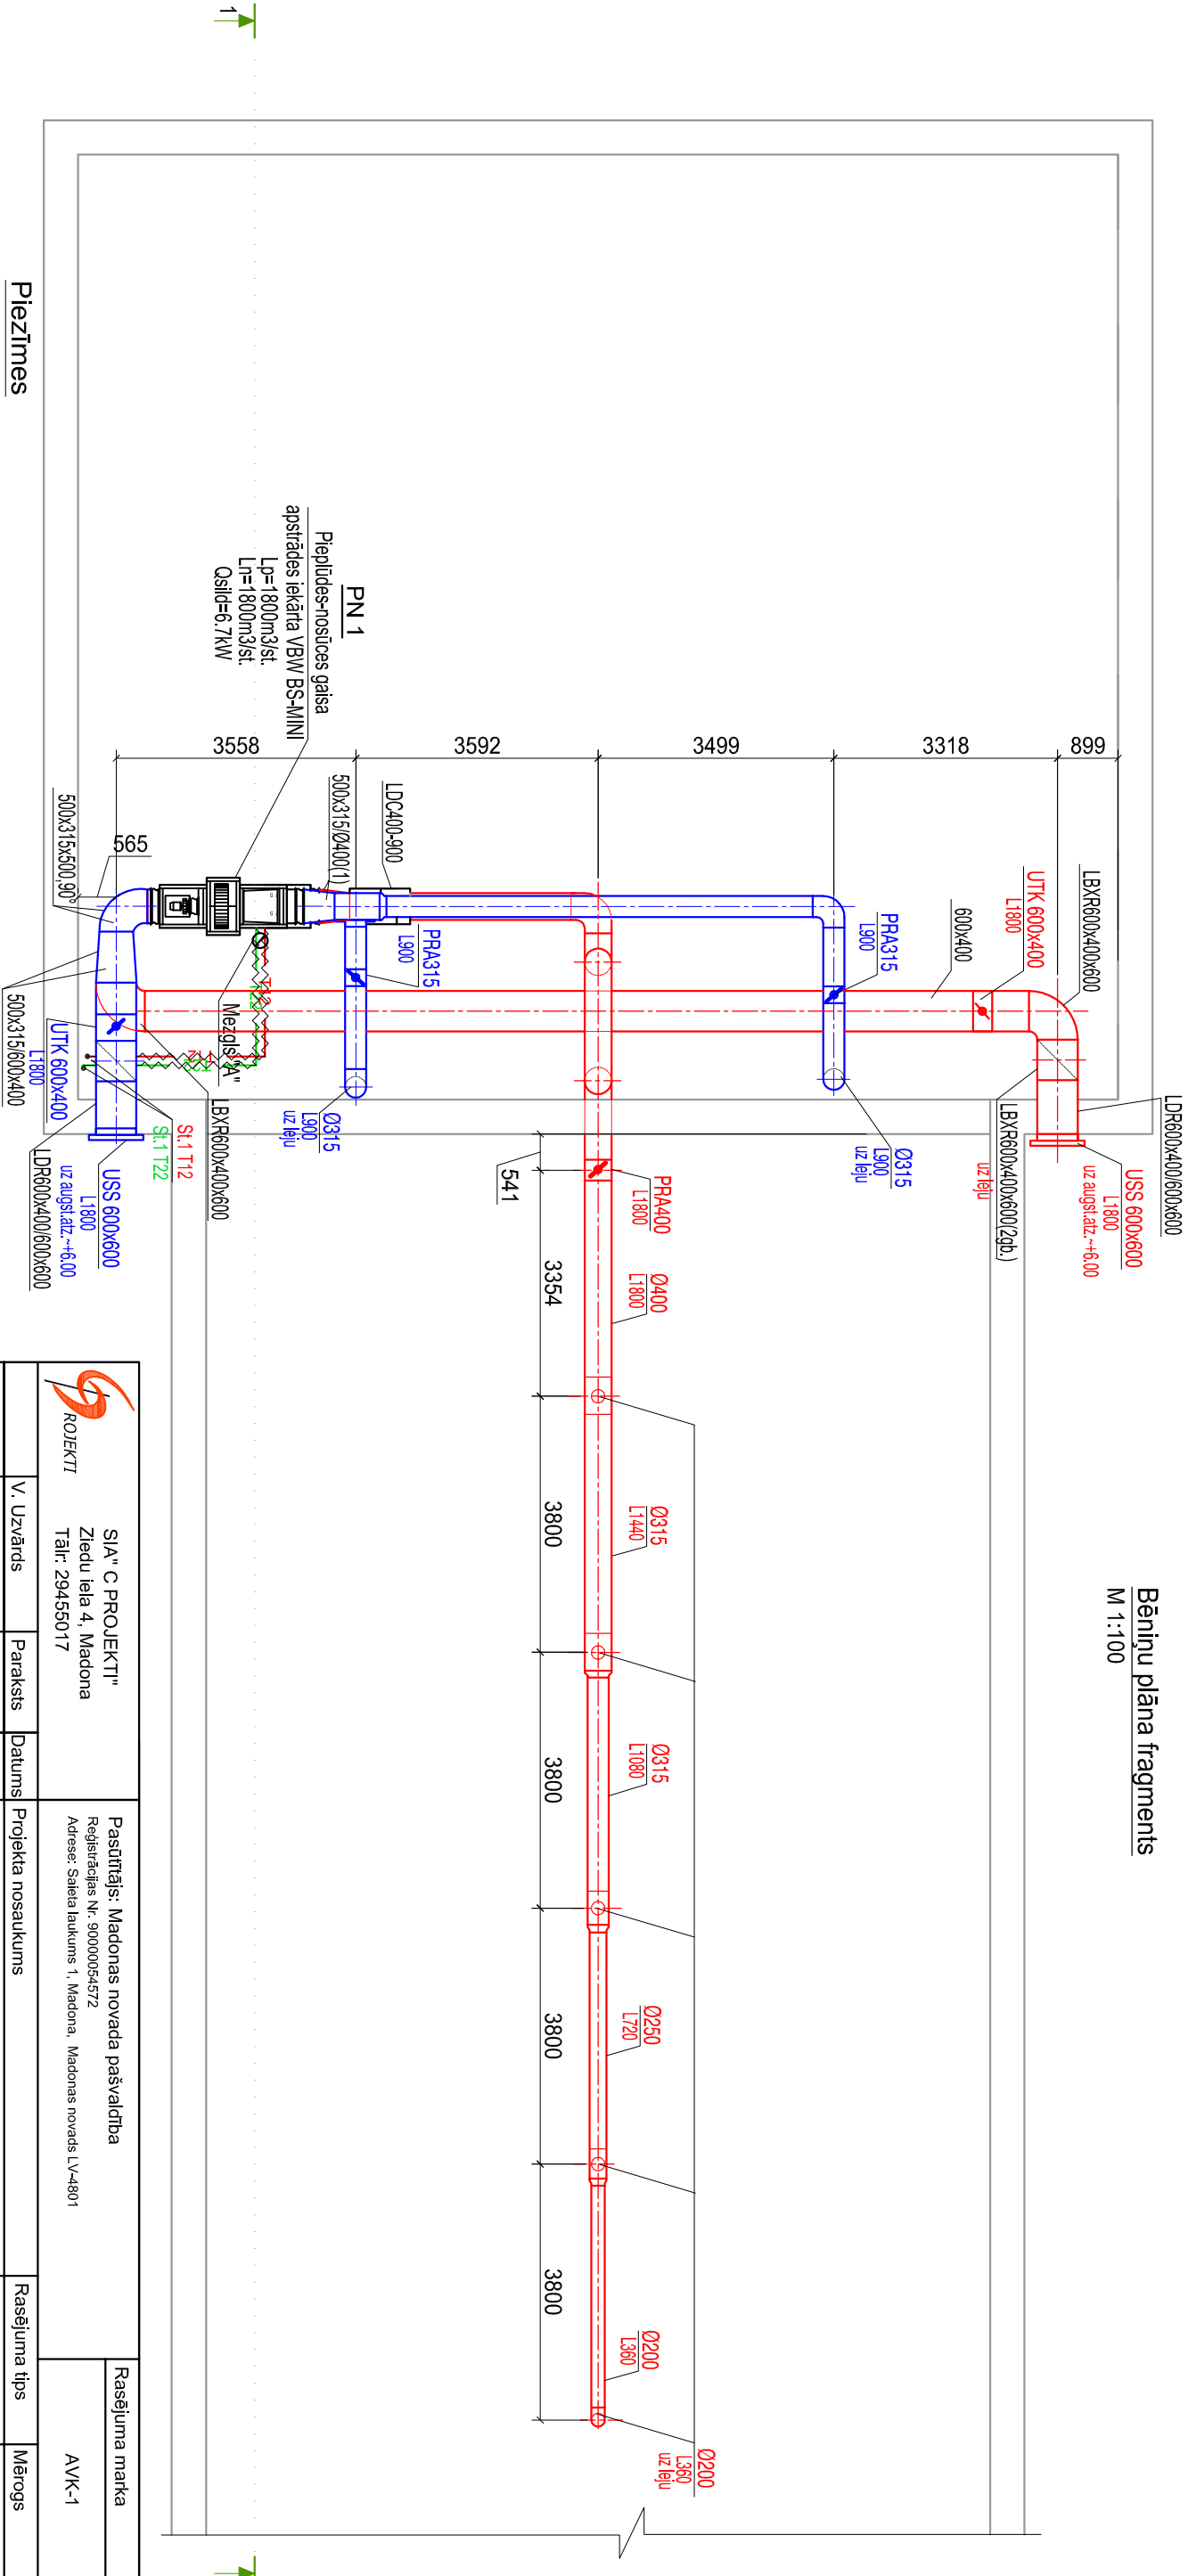

Piezīmes

- Gaisa vadu atzīmes precizēt montāžas laikā.
 - Visi gaisa vadi, kuri atrodas ārpus ēkas, neapkurināmās telpās vai ēkas norobežojošās konstrukcijās, ir jāsiltina.
- Siltumizolācijas biezums 50mm.

<div><div>ROJEKTI</div></div>				SIA "C PROJEKTI" Ziedu iela 4, Madona Tālr. 29455017				Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Reģistrācijas Nr. 90000054572 Adrese: Saldie laukums 1, Madona, Madonas novads LV-4801				Rasējuma marka	
	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Projekta nosaukums				Rasējuma tips	Mērogs				
				Ošupes pagasta saiete nama administratīvās ēkas ventilācijas inženiertīklu vienkāršota renovācija					1:100				
Atb. projekt.	L. Mihneviča		07.2013										
Izstrādāja	L. Mihneviča		07.2013										
				Rasējuma nosaukums				Lapa	Lapas				
Pasūtījuma Nr. 07/2013/08				Ventilācija Bēniņu plāna fragments				1	6				
Arhīva Nr. Cp/2013/07/08													