


Stāva plāns uz atz. +8.05

Sl1 T11-DN15 uz PN1 kalorifera siltumapgādes sistēmu
Sl1 T21-DN15 no PN1 kalorifera siltumapgādes sistēmas
Q=2.2kW
G=0.08m3/st

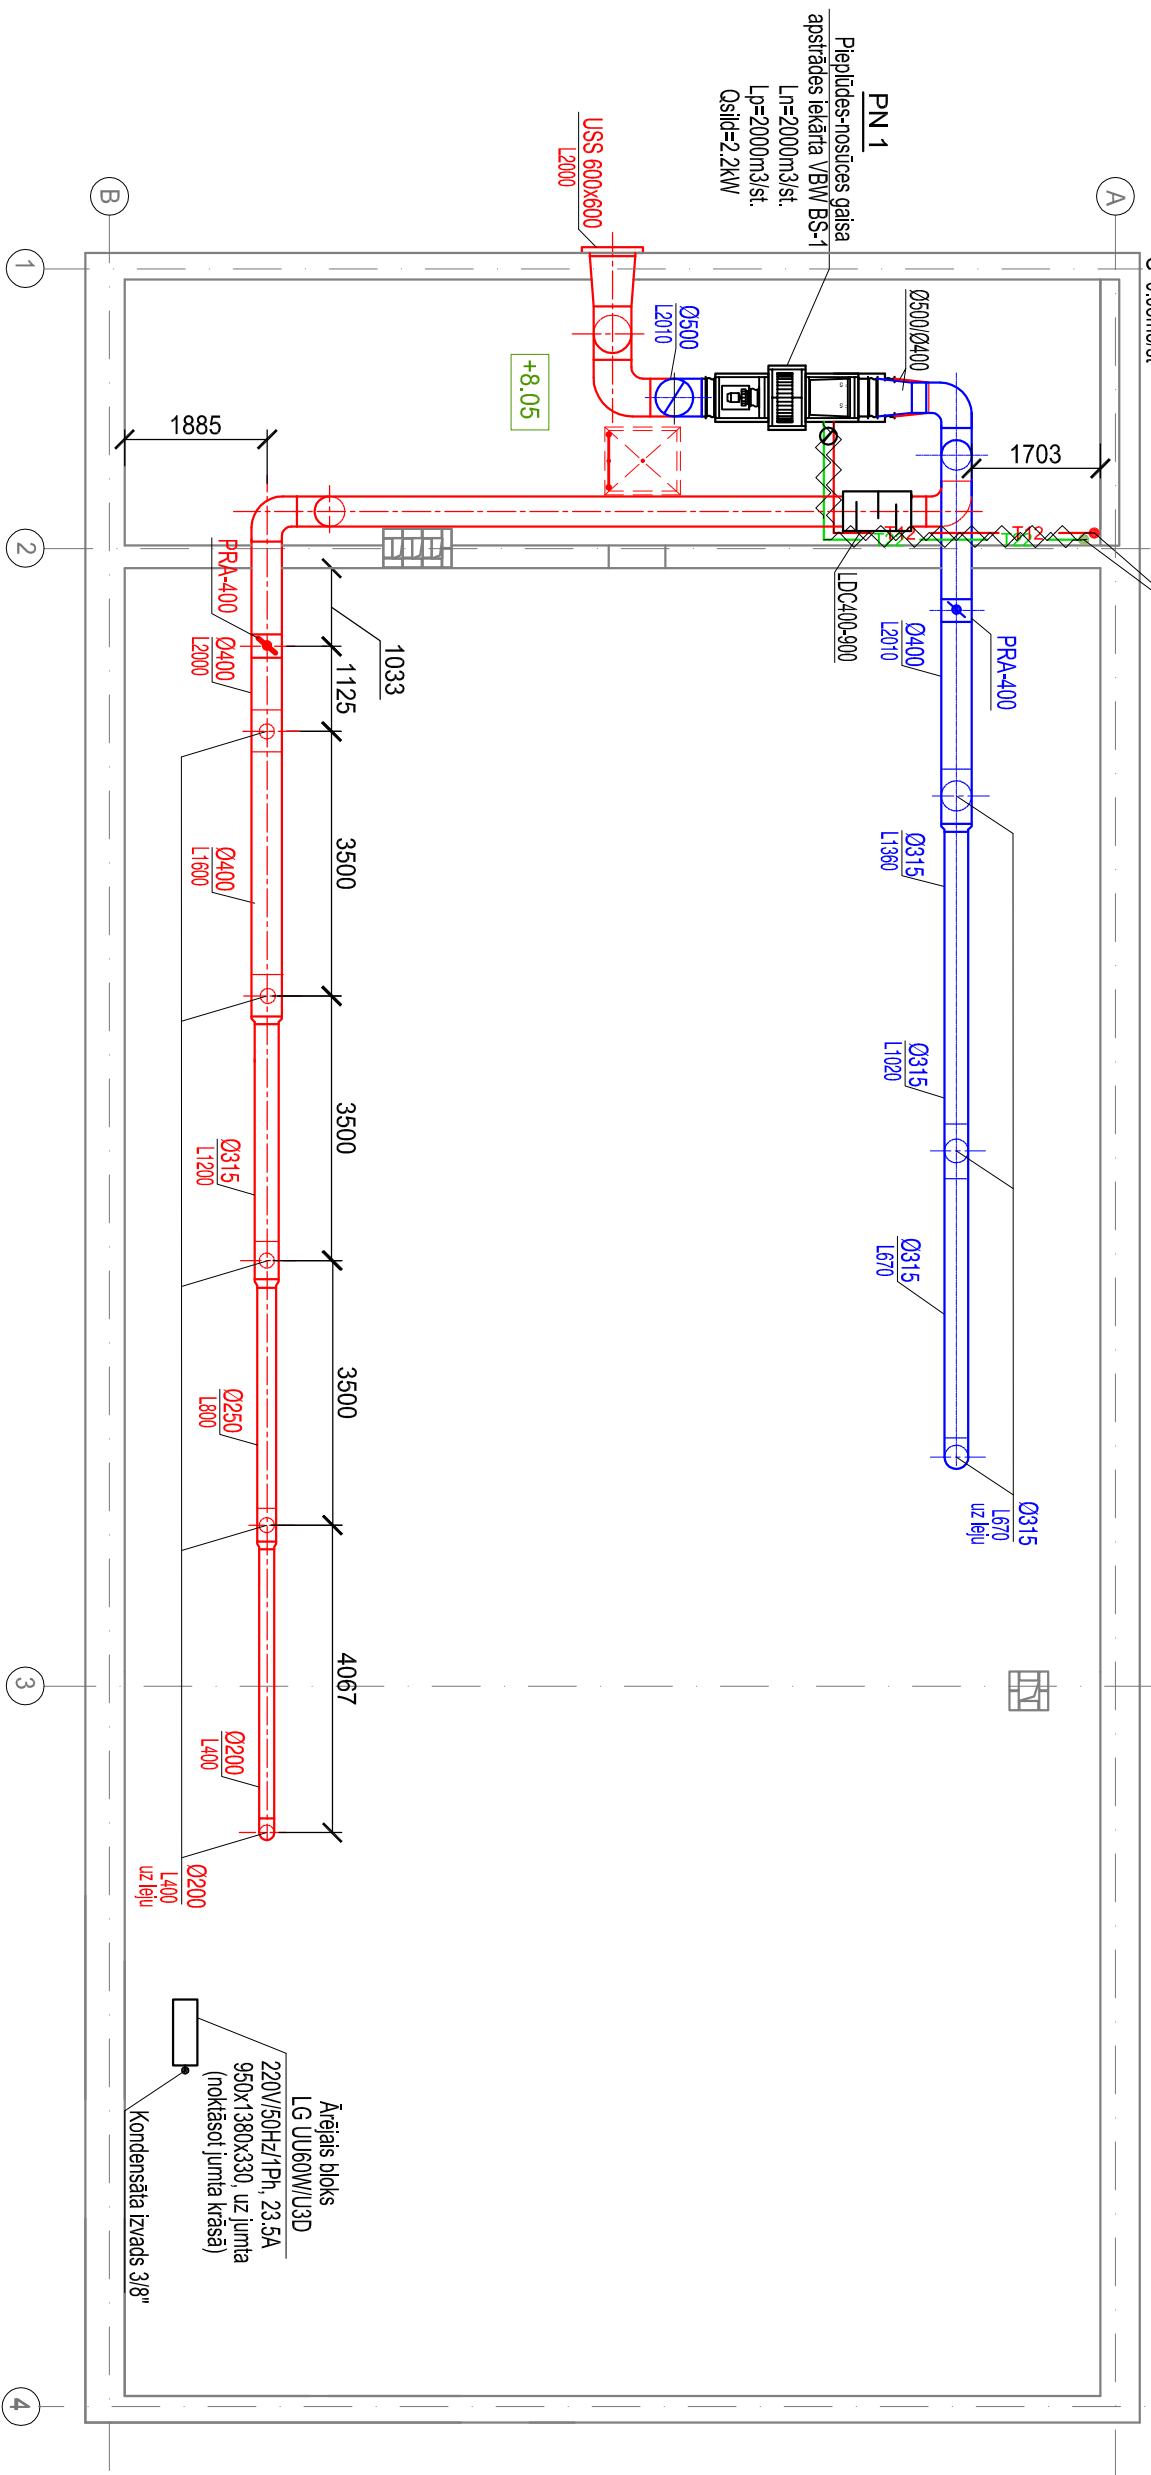

Pieņemtie apzīmējumi

PN-1

N-1 Gaisa nosūces sistēma N-1

L100 Gaisa plūsmas - 100 m³/h

Gaisa vads Ø

↓
= Gaisa pieplūdes difuzors

Gaisa nosūces reste

- Kanāla ventilators

— Pārplūdes reste durvīm

Drošējvārsts


US\$/l - 600-600 ➡

Ära reste

T12 - 85°C karstā ūdens turpgaitas cauruļvads uz ventilācijas

sistēmām (65%-ūdens; 35%-glikols)

T22 - 60°C karstā ūdens atpakaļgaitas cauruļvads no ventilācijas sistēmām (65%-ūdens; 35%-glikols)

<div></div> <div>ROJEKTI</div> <div>SIA "C PROJEKTI"</div> <div>Ziedu iela 4, Madona</div> <div>Tālrunis: 29455017</div>			<div>Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība</div> <div>Reģistrācijas Nr. 90000054572</div> <div>Adrese: Sateļa laukums 1, Madona, Madonas novads LV-4801</div>			Rasējuma marka	
						Rasējuma tips	
						AVK-3	
V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Projekta nosaukums	Rasējuma tips	Mērogs		
			Dzelzavas pagasta kultūras nama iekšējo apkures un ventilācijas inženiertīklu vienkaršota renovācija				
Att. projekt.	L. Mihņeviča	07.2013.					
Izstrādāja	L. Mihņeviča	07.2013.					
			Rasējuma nosaukums	Lapa	Lapas		
Pasūtījuma Nr. 07/2013/09			Ventilācija. Plāns uz atz. +8.05	3	9		
Arhīva Nr. Cp/2013/07/09							