









APZĪM.	TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS
	El. sadalne
	El. spēka tīkls
	El. spēka tīkls caurulē
	Kontaktligzda 16A, 230V, IP44
	Kontaktligzda 25A, 380V, IP44
	Elektriskais dzinējs, 3f

EKSPLIKĀCIJA

N.p.k.	Nosaukums	Izmēri Ø, mm	Mērv.		Piezīmes
				Skaitis	
Ūdens atdzelžošanas iekārtas Q-10 m3/h					
1.	Spiedfiltrs	DN950 H=1850	kompl.	1	Kemic 1002PDA vai analogs
2.	Ūdensmērītājs	DN50	gab.	2	Zener vai analogs
3.	Gaisa pūtējs		gab.	1	P~2.2 kW
4.	Traps, 1000x100x135		gab.	1	
5.	Dezinfekcijas komplekts		gab.	1	
6.	Kontroles skapis		kompl.	1	
7.	Elektroradiators		gab.	1	
8.	Elektrības barošanas stac. Nr.1		kompl.	1	11 kW, 13,7 kVA Izvietota piebūvē
9.	Rupjo grūžu filtrs		gab.	2	
10.	Elektromagn. ūdensmērīt.	DN50	gab.	1	Honeywell vai analogs
11.	Digitālais spiediena devējs		gab.	1	Honeywell vai analogs

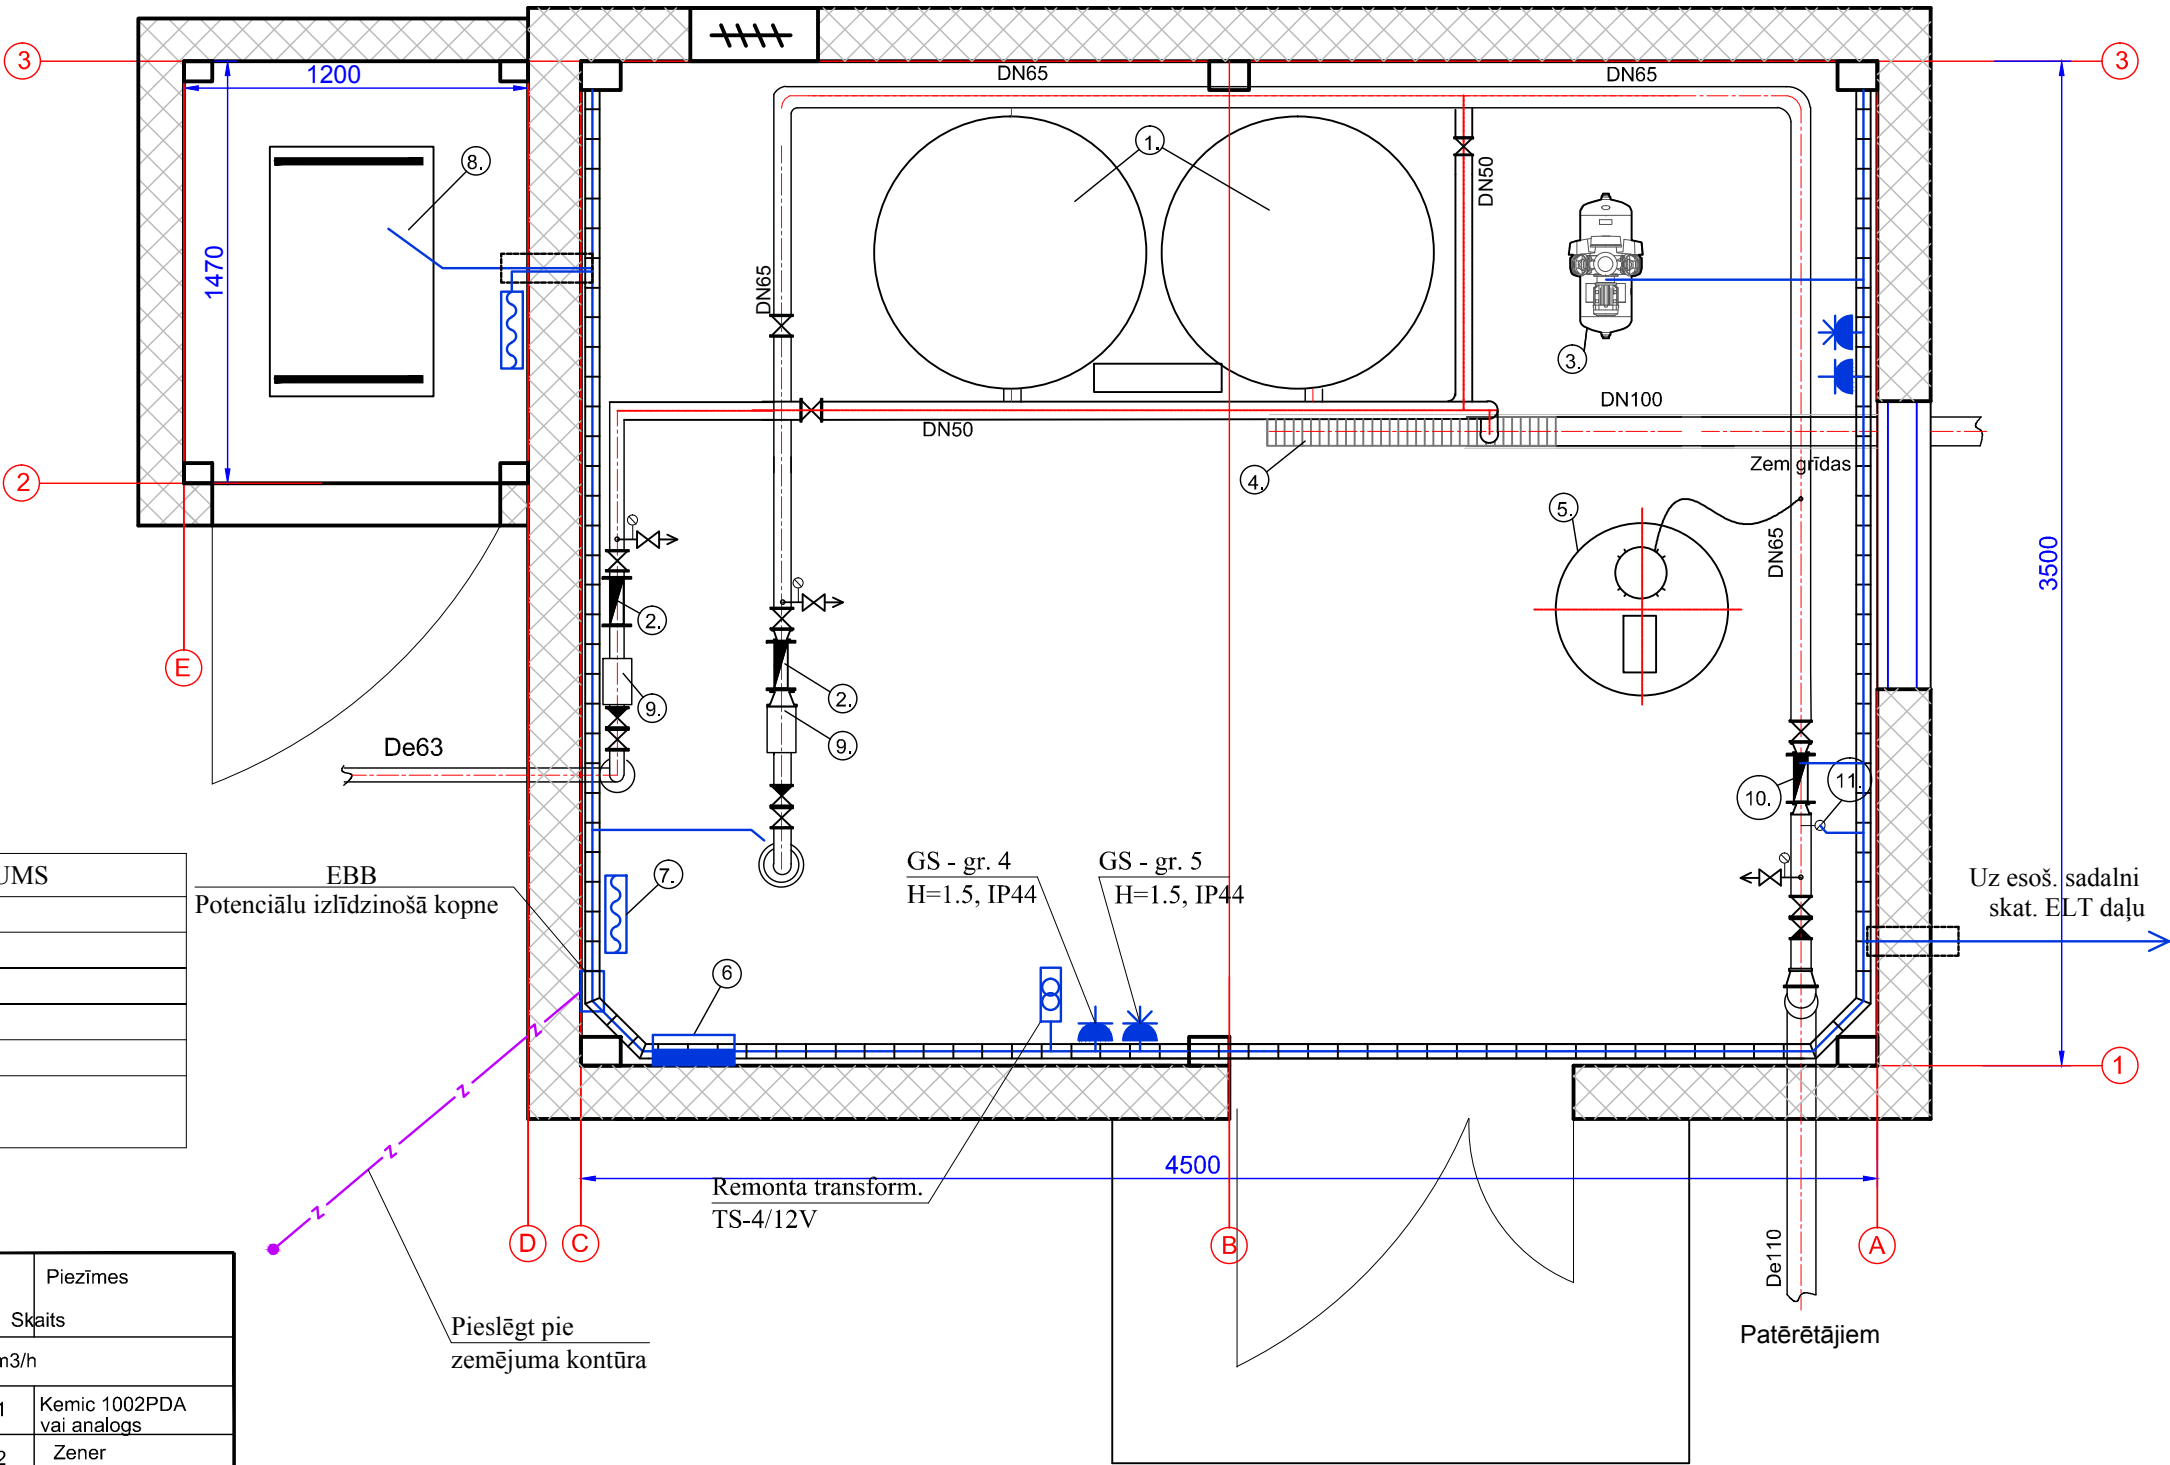

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve	Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība			
Daļas vadīt. K.Bērziņa				Lapas nosaukums	Ūdens atdzelžošanas stacijas plāns ar spēka tīkliem			
Objekta reģistrācijas Nr.				2.4.6./01-12				
Inv. Nr.				Proj. stadija	Marka	Lapa	Mērogs	
				TP	EL	4	1:25	

Ekolat sia
Būvkomersanta reģ. apl.
Nr.2640-R, Daugavpils
1.Preču 30a tālr.65424646