


2. STĀVA TĒĻU EKSPĻIKĀCIJA

Telpas	TĒĻAS NOSAUKUMS	Platība, m²
2.01	Vēlveris	3,66
2.02	Kāpu telpa/ vestibils	31,79
2.03	Garderība	23,37
2.04	Gaitenis	8,25
2.05	WC- invalīdu/ sieviešu	6,70
2.06	WC- sieviešu	2,62
2.07	WC- vīriešu	5,61
2.08	WC- personāla	2,62
2.09	Aktu istaba	52,08
2.10	Kāpu telpa-2	13,40
2.11	Statīves palātelpa	15,82
2.12	Statīve	75,52
2.13	Statīju zāle	188,93
2.14	Banketu zāle	87,63
2.15	Balkons	10,30
	Kopā 2. stāva:	520,3

Apzīmējums

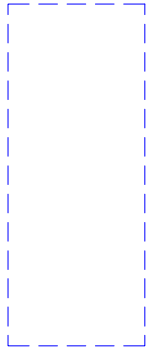

Papildus uzstādāmie detektori (iekļausp rāšim) - 12 gab.

Pagaidu ventilācijas detektora izvietojumu precīzai automaizaudzības kārtībā (saskatā ar izbūvēto sistēmu jūma stāvā) - 1 gab.

"A2C"

Arhitektu birojs SIA "A2C"  
Mieskavas 322-515, Rīga LV-1063  
Tāl. 87131805, e-mail: a2c@biv.lv

PIEZĪMES

- Kabeļu trases parādītas nosacīti un precizējamas pie montāžas.
- Kabeļi montējami slēpti zem sienu un griestu apdars, kā arī uz virsmas PVC caurulēs.
- Ugunsdzēsības dūmu detektorus stiprināt pie griestiem, trausksmes pogas stiprināt pie sienām H-1.3m.
- Visi darbi izpildāmi ievērojot spēkā esošos normatīvos dokumentus un ražotāju izdotās instrukcijas.

PIENĒMIE APZĪMĒJUMI

- ugunsdzēsības dūmu detektors
- ugunsdzēsības dūmu detektors ar LED izeju
- ugunsdzēsības siltuma detektors
- ugunsdzēsības siltuma detektors ar LED izeju
- ugunsdzēsības trausksmes sīrēna
- ugunsdzēsības trausksmes sīrēna ar gaismas indikāciju
- ugunsdzēsības centrālais panelis
- gala rezistors
- projektējama kabelis (ugunsdrošs)