



Plāns M 1:50

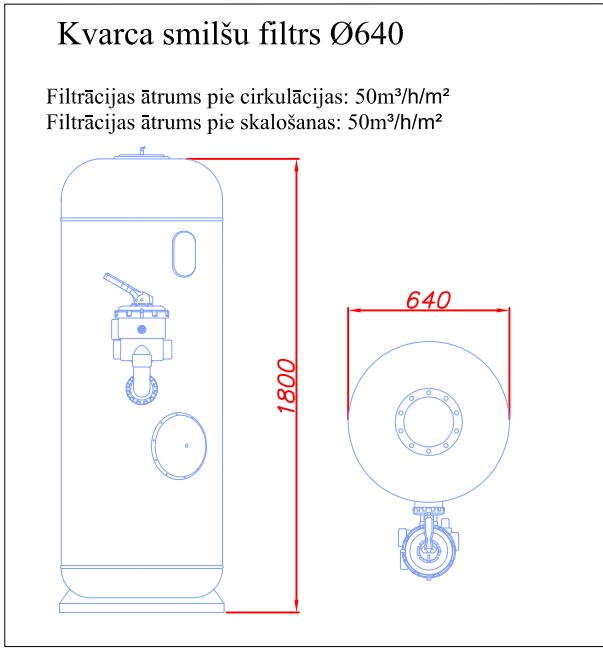

Cauruļu sadalījums

- ūdens padeves caurule
- kolektora caurule
- trapa caurule
- rezervuāra savienojums ar sūkni
- sūkņa un filtra savienojums
- kanalizācijas caurule
- puteķlsūceja caurule
- masāžas ūdens padošanas caurule
- masāžas ūdens savākšanas caurule
- pirmreizējā uzpilde un automātiskā papildināšana

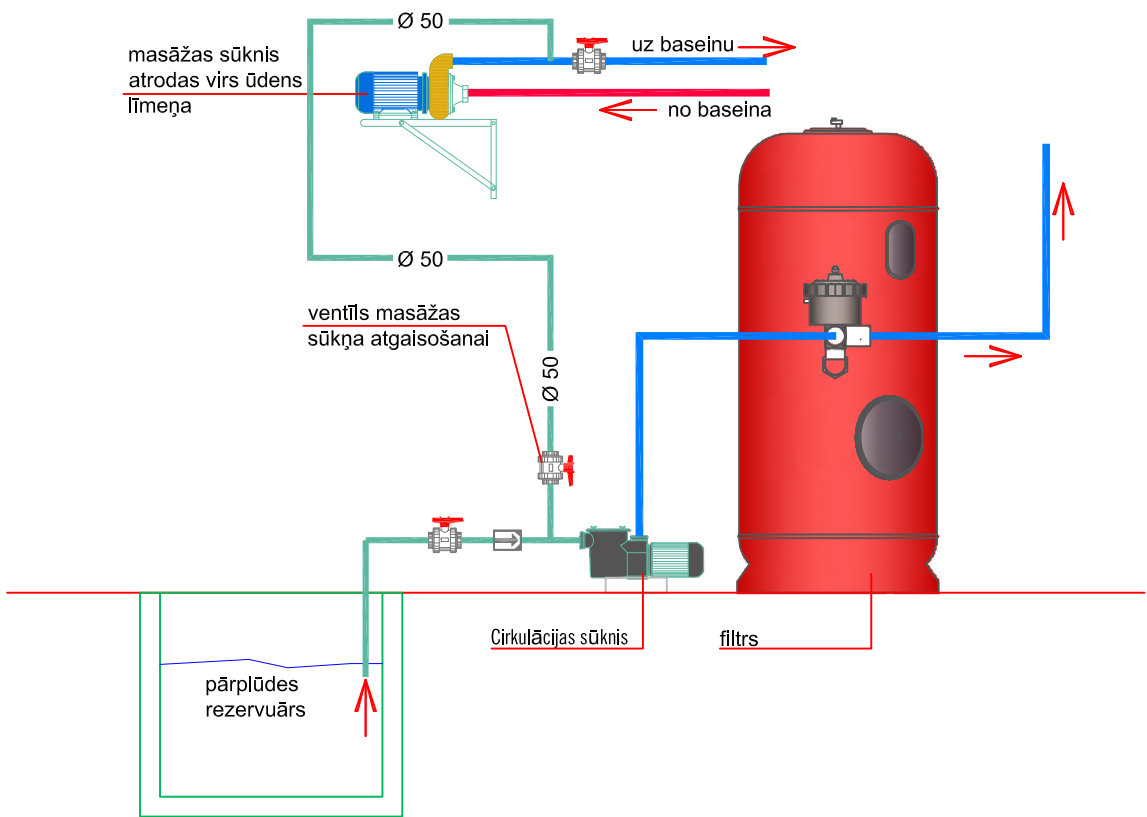

Aptuvena instalācijas materiālu specifikācija \*

| poz                         | izm  | daudzums | poz                              | izm        | daudzums |
|-----------------------------|------|----------|----------------------------------|------------|----------|
| cietais caurules (m)        | ø50  | 42       | T-veida savien.                  | ø50        | 2        |
|                             | ø63  | 35       |                                  | ø63        | 12       |
|                             | ø75  | 18       |                                  | ø75        | 3        |
|                             | ø90  | 32       |                                  | ø90        | 3        |
|                             | ø110 | 22       |                                  | ø110       | 2        |
|                             | ø125 | -        |                                  | ø125       | -        |
| elastīgās caurules (m)      | ø50  | 6        | lodveida atbaidītājs             | ø50        | -        |
|                             | ø63  | 6        |                                  | ø63        | 5        |
|                             | ø75  | 4        |                                  | ø90        | 2        |
|                             | ø125 | -        |                                  | ø125       | -        |
| lenķis 90°                  | ø50  | 20       | rūfijas                          | ø50/2"     | 7        |
|                             | ø63  | 23       |                                  | ø63/2"     | -        |
|                             | ø75  | 14       |                                  | ø90/3"     | -        |
|                             | ø90  | 10       | cauruļu stipr. fiksācija         | ø50        | 10       |
|                             | ø110 | 4        |                                  | ø63        | 7        |
|                             | ø125 | -        |                                  | ø75        | 6        |
| lenķis 45°                  | ø50  | 15       |                                  | ø90        | 10       |
|                             | ø63  | 18       |                                  | ø110       | 8        |
|                             | ø75  | 13       | vienvirz vārsti                  | ø63        | 1        |
|                             | ø90  | 12       |                                  | ø90        | -        |
|                             | ø110 | 6        |                                  | ø125       | -        |
|                             | ø125 | -        | izlauc. sav. ar vārstu atvēršanu | ø63/2"     | 3        |
| taisnais savienojums (180°) | ø50  | 10       |                                  | ø125/5"    | -        |
|                             | ø63  | 7        | izlauc. sav. ar vārstu atvēršanu | ø50/1 1/2" | 2        |
|                             | ø75  | 6        |                                  | ø63/2"     | -        |
|                             | ø90  | 10       | līme (l)                         |            | 3        |
|                             | ø110 | 5        |                                  |            |          |
|                             | ø125 | -        |                                  |            |          |

\* Instalācijas materiālu skaits norādīts aptuveni, galīgais šo materiālu aprēķins tiks veikts pēc faktiskā šo materiālu izlietojuma

Baseina tehnoloģiskajā projektā neietilpstošās sadaļas (zaļš)

|  |  |  |          |  |  |  |   |      |       |
|--|--|--|----------|--|--|--|---|------|-------|
| Atbildīgais projektētājs<br><b>SIA "CERS PROJEKTI"</b><br>Valdemara bulvaris 18, Madona<br>Tālrunis: 4860952, Fakss: 4860951 |  |  |          | Objekts: PII "Saulīte" ēkas rekonstrukcija Raiņa ielā 17, Madonā |  |  | Pasūtītāja Nr. 06/08-25                                     |      |       |
| Projekta vadītājs: Ģ. Bērziņš  |  |  |          | Adrese: Saieta laukums 1, Madona, LV-4801                        |  |  | Arhīva Nr. CP 2008/10/89                                    |      |       |
| Projekta daļas vadītājs: V. Kļaviņš  |  |  |          | Rasējums:  |  |  | Stadija   | Lapa | Lapas |
| Izstrādāja: D. Goba  |  |  | 27.08.12 | <b>SPA baseins/Cauruļu apsāte</b>                                |  |  | tehnikas projekts   | TN9  | 9     |
|  |  |  |          |  |  |  | <b>LATINWEST</b><br>Gertrūdes iela 20 LV-1011 Latvija, Rīga |      |       |