



SM principiālā shēma

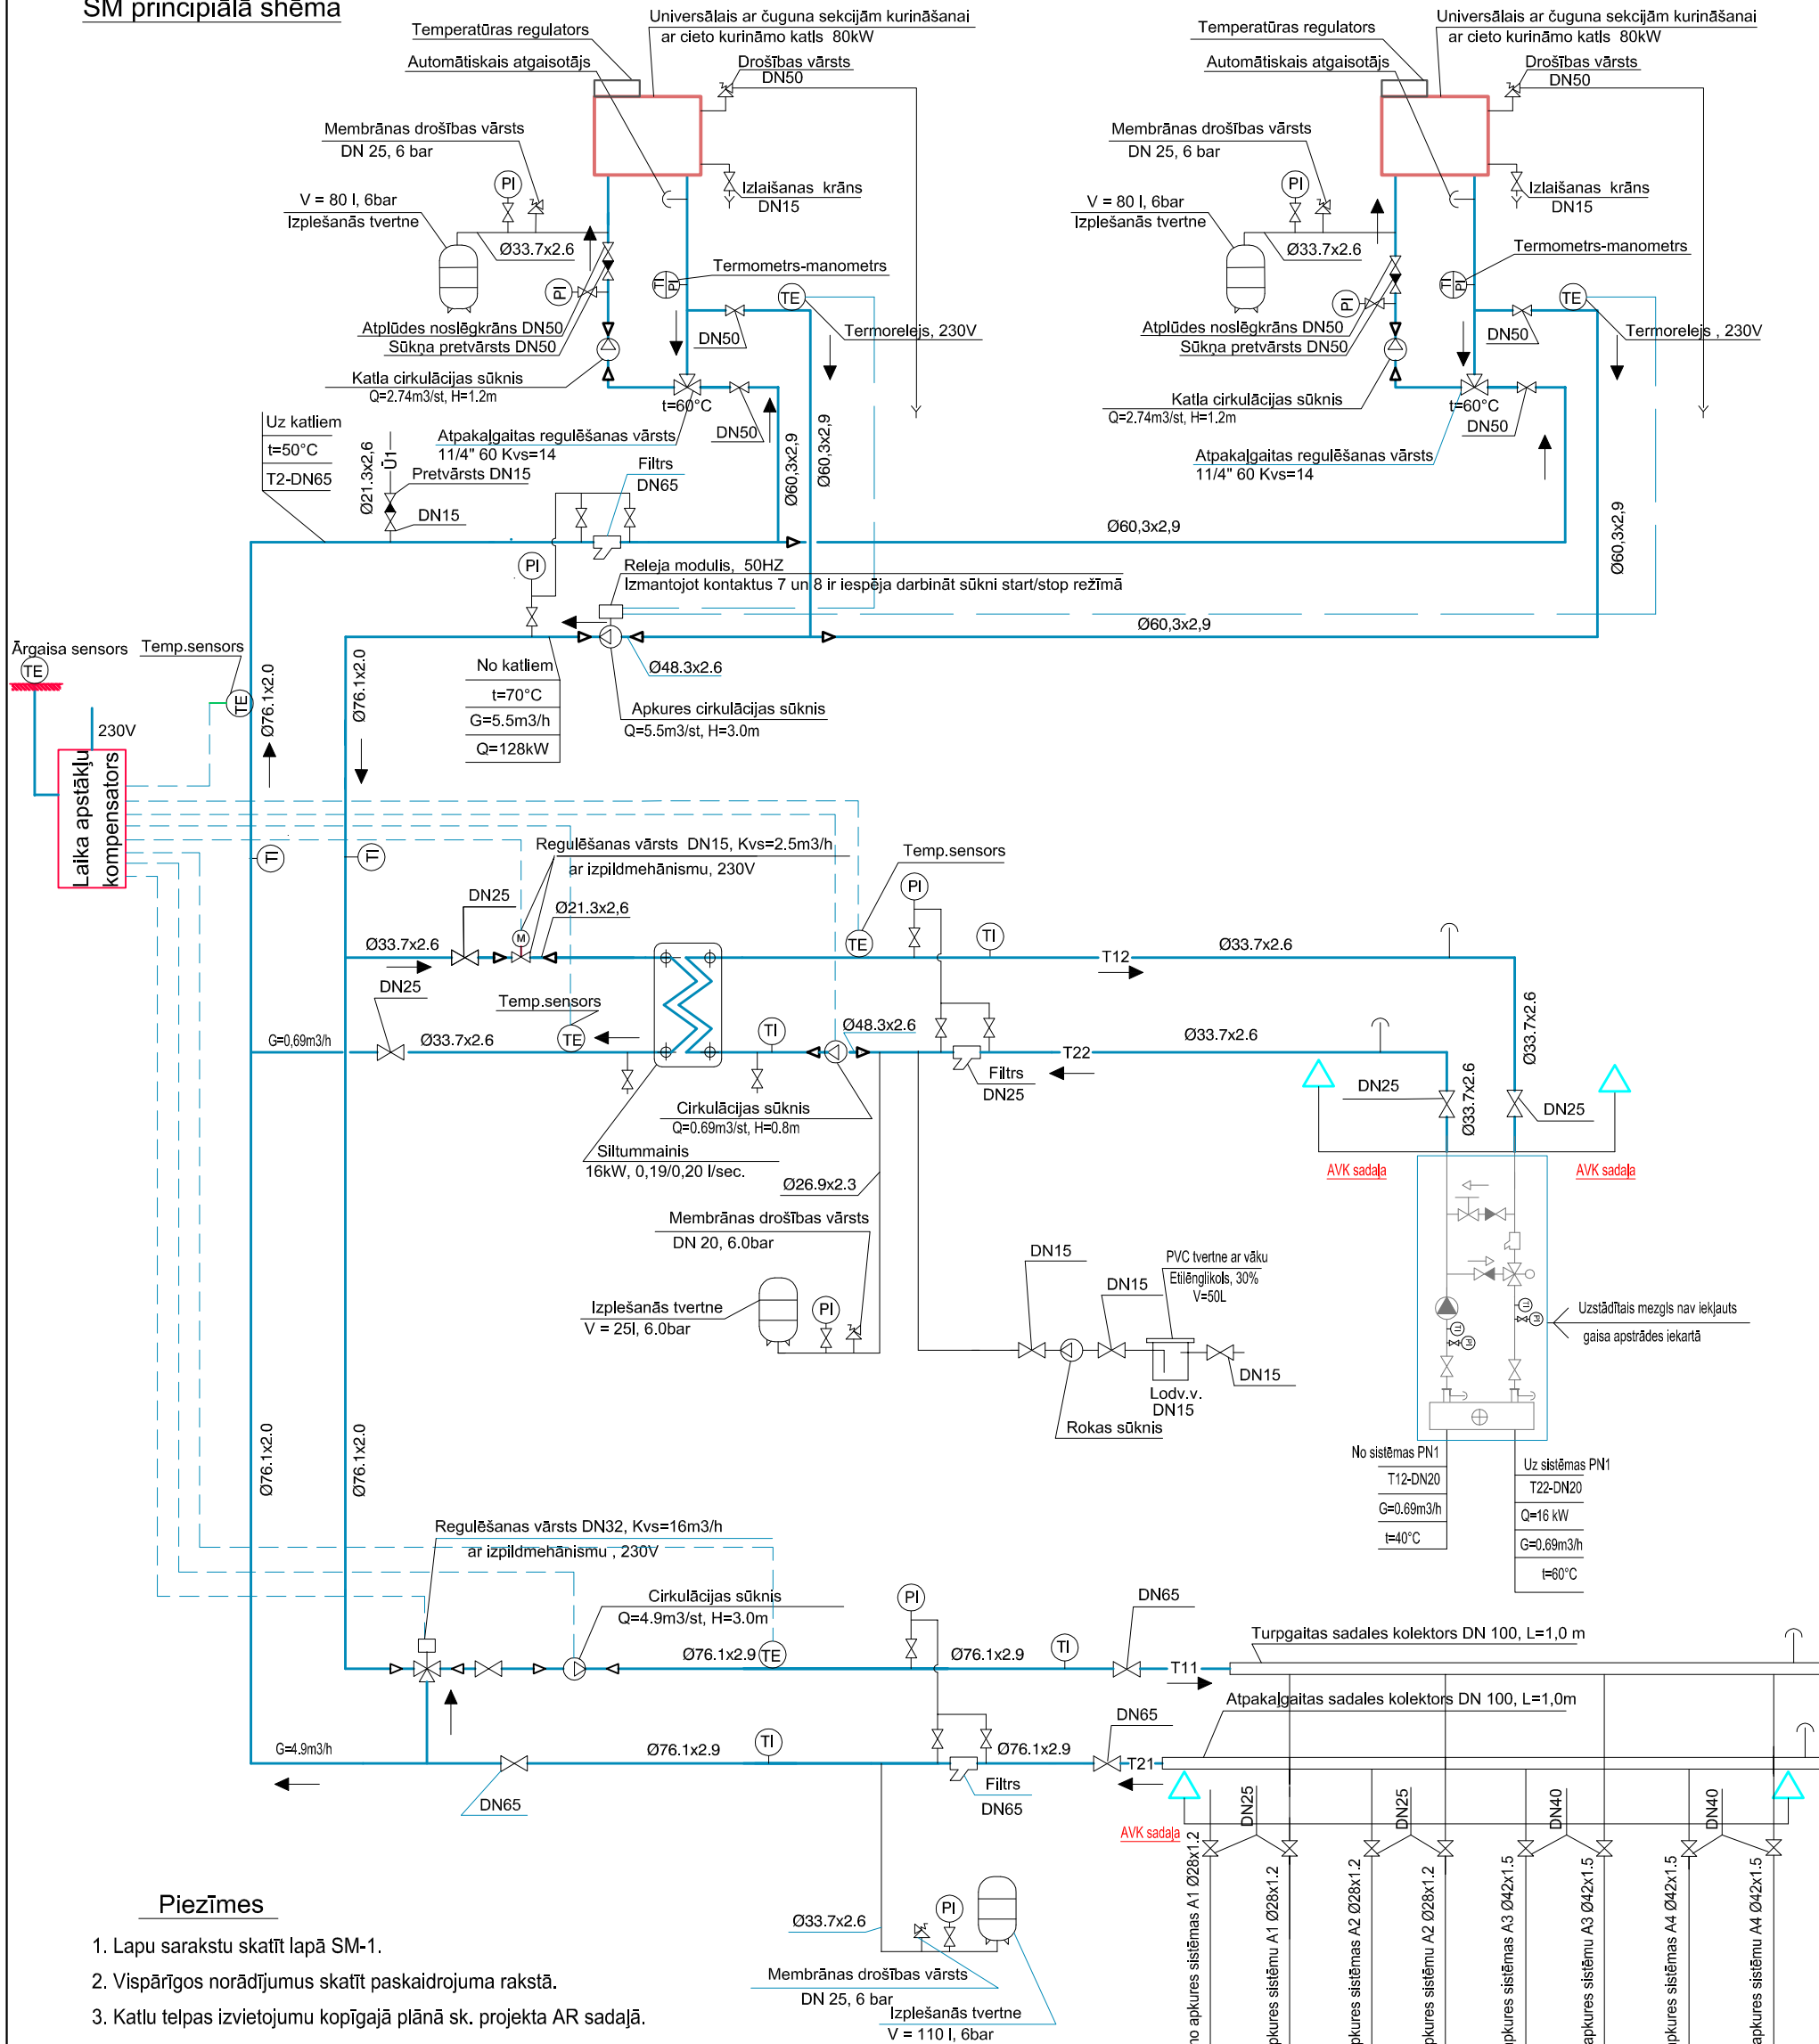

Piezīmes

1. Lapu sarakstu skatīt lapā SM-1.
2. Vispārīgos norādījumus skatīt paskaidrojuma rakstā.
3. Katlu telpas izvietojumu kopīgajā plānā sk. projekta AR sadaļā.
4. Katla apsaistes cauruļvadus, kā arī sadales kolektoros nepieciešams izolēt ar akmens vati .
5. Atgaisošanai nepieciešamo armatūru izvietot siltummezgla augstākajos punktos, bet ūdens izlaidei-zemākajos. Armatūras, manometru, termometru un drošības vārstu izvietojumu precizēt montāžas darbu veikšanas gaitā.
6. Ūdens izlaišanas ventiļus savienot savā starpā un novirzīt uz kanalizāciju.
7. Primārā kontūra cauruļvadi izbūvējami no elektrometināmajām caurulēm.

<div><div><div>SIA " C PROJEKTI "</div><div>Valdemāra bulvāris18, Madona</div><div>Tālrs: 4860952, Fax: 4860951</div></div></div>				Pasūtītājs: Vestienas pagasta pārvalde Adrese: "Pagastmāja", Vestienas pag., Madonas novads, LV-4855		Rasējuma marka	
						SM-2A	
	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Projekta nosaukums	Stadija	Mērogs	
				Skolas ēkas fasādes renovācija "Vestienas muižā", Vestienas pag., Madonas novadā	TP	b/m	
Proj. sad. v.	L. Miņģeviča		08.06.17.				
Izstrādāja	L. Miņģeviča		08.06.17.				
				SM principiālā shēma	Lapa	Lapu skaits	
Pasūtījuma Nr. 11/08-01					2	4	
Arhīva Nr. CP/2009/03/01-3							