



# Siltuma slodžu tabula

NR	Nosaukums	Slodze, kW
1	Apkure	114
2	Ventilācija	16

## Piezīmes

1. Lapu sarakstu skatīt Isatura rādītāju lapā.
2. Caurulvadi nosacīti novirzīti no sienas.
3. Siltummezgla siltumapgādes caurulvadus, kā arī sadales kolektorus, nepieciešams izolēt ar akmens vati 30mm biezumā.
4. Atgaisošanai nepieciešamo armatūru izvietot siltummezgla augstākajos punktos, bet ūdens izlaidei-zemākajos. Šīs armatūras, manometru, termometru, drošības vārstu izvietošanu precizēt montāžās darbu veikšanas gaitā.

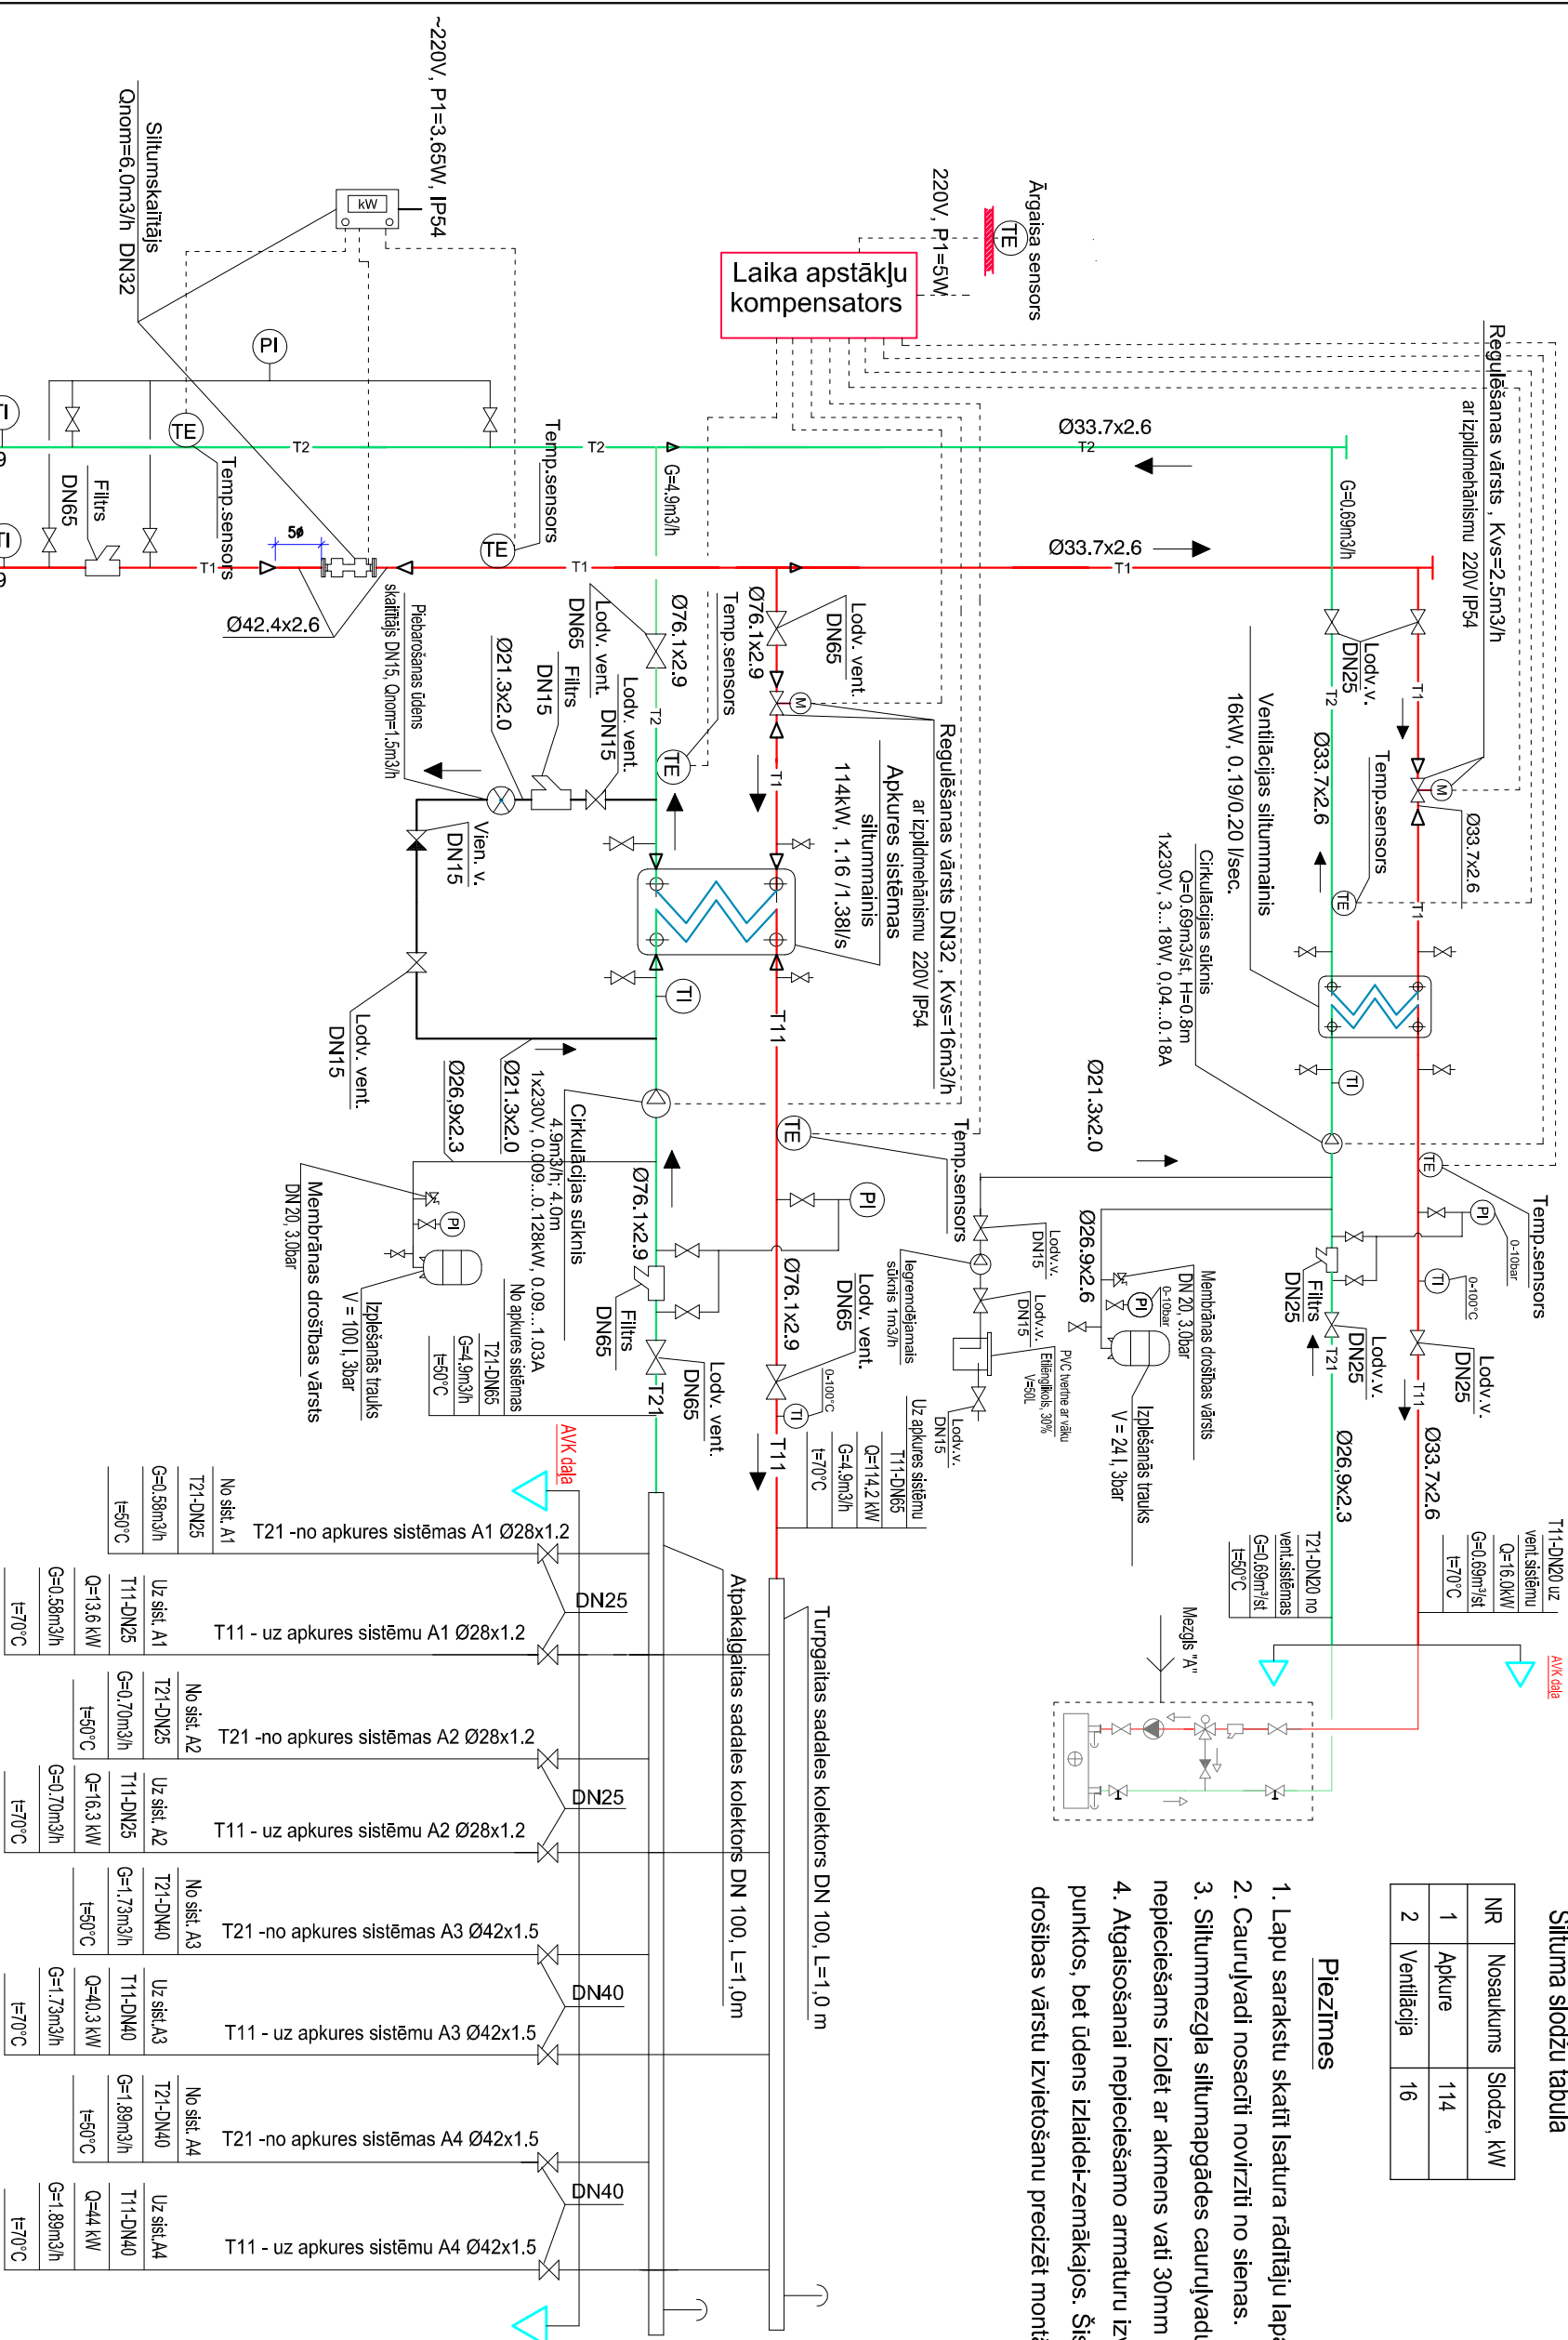

<div></div> <div><b>SIA "C PROJEKTI"</b> Ziedu iela 4, Madona ROJEKTI</div>				<b>Pasūtītājs: Vestienas pagasta pārvalde</b> <b>Adrese: "Pagastmāja", Vestienas pag., Madonas novads, LV-4855</b>		<div>Rasējuma marka</div> <div><b>SM-5 deta</b></div>	
	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Projekta nosaukums		Stadija	Mērogs
BPD var.	L. Mihņeviča		08.06.17.	Skolas ēkas fasādes renovācija "Vestienas muižā", Vestienas pag., Madonas novadā		TP	b/m
Izstrādāja	L. Mihņeviča		08.06.17.				
				SM principiālā shēma		Lapa	Lapu skaits
Pastipījuma Nr. 11/08-01						5	
Atiņa Nr. CP/2009/03/01-3							