



## Griezums 1-1

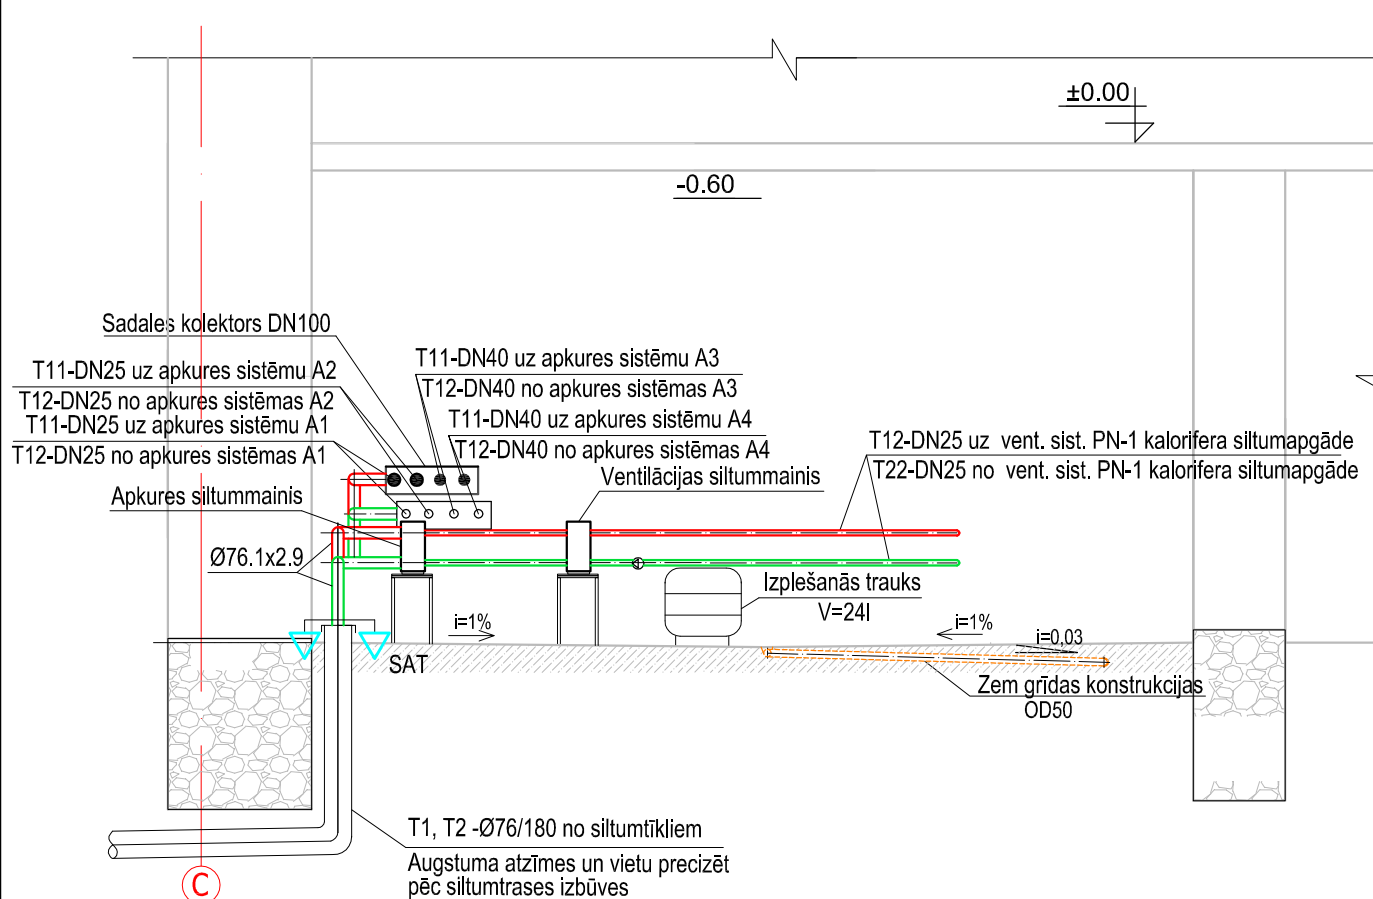

## Piezīmes

1. Lapu sarakstu skatīt satura rādītāju lapā.
2. Vispārīgos norādījumus skatīt paskaidrojuma rakstā.
3. Katlu telpas izvietojumu kopīgajā plānā sk. projekta AR sadaļā.
4. Katla apsāistes cauruļvadus, kā arī sadales kolektorus nepieciešams izolēt ar akmens vati.
5. Atgaisošanai nepieciešamo armatūru izvietot siltummezgla augstākajos punktos, bet ūdens izlaipei-zemākajos. Armatūras, manometru, termometru un drošības vārstu izvietojumu precizēt montāžas darbu veikšanas gaitā.
6. Ūdens izlaišanas ventīļus savienot savā starpā un novirzīt uz kanalizāciju.
7. Primārā kontūra cauruļvadi izbūvējami no elektrometināmajām caurulēm.

<div></div> <div><div>SIA " C PROJEKTI"</div><div>Ziedu iela 4, Madona</div><div>Tālr: 4860952, Fax: 4860951</div></div>				<div>Pasūtītājs: Vestienas pagasta pārvalde</div> <div>Adrese: "Pagastmāja", Vestienas pag., Madonas novads, LV-4855</div>		<div>Rasējuma marka</div> <div>SM-7 detA</div>	
	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Projekta nosaukums	Stadija	Mērogs	
				Skolas ēkas fasādes renovācija "Vestienas muižā", Vestienas pag., Madonas novadā	TP	1:50	
BPD vad.	L. Mihņeviča		08.06.17.				
Izstrādāja	L. Mihņeviča		08.06.17.				
				Siltummezgls Griezums 1-1	Lapa	Lapu skaits	
Pasūtījuma Nr. 11/08-01					7		
Arhīva Nr. CP/2009/03/01-3							