


## Pagrabstāva plāna fragments

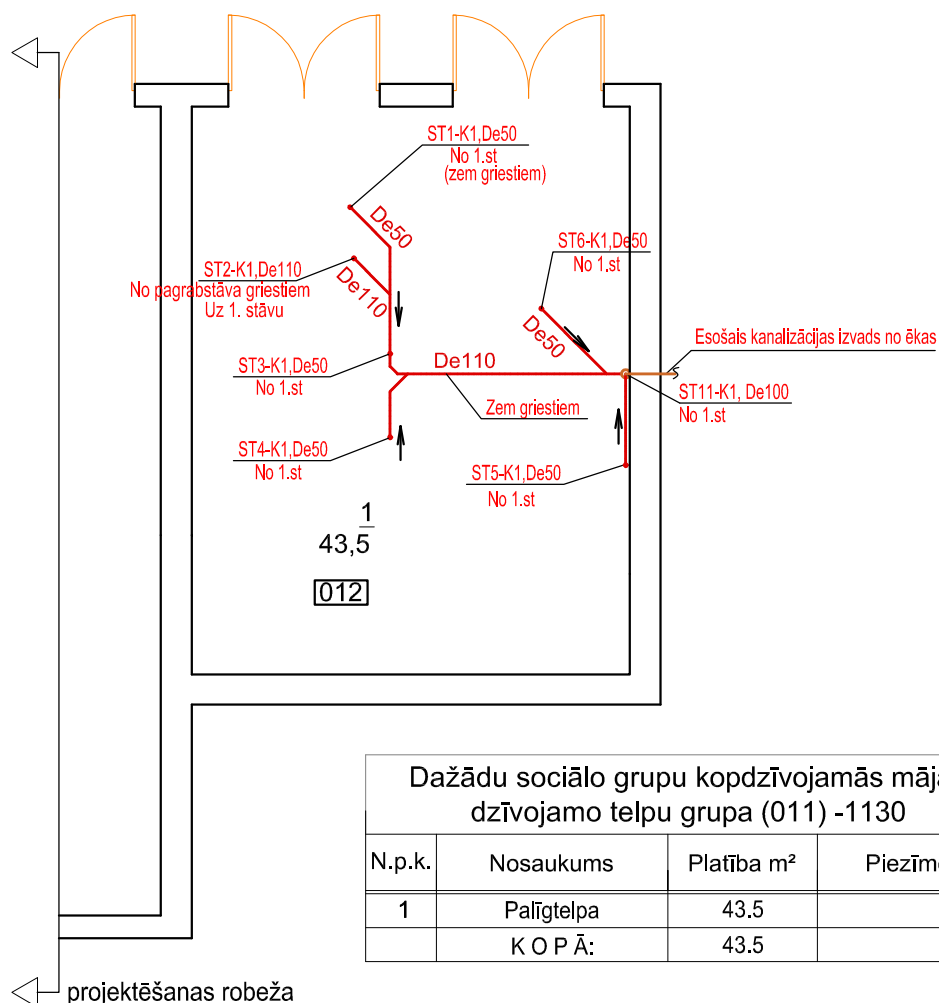

### Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas dzīvojamo telpu grupa (011) -1130


N.p.k.	Nosaukums	Platība m <sup>2</sup>	Piezīmes
1	Palīgtelpa	43.5	
	K O P Ā:	43.5	

#### Apzīmējumi:

- Kanalizācijas ārējie tīkli
- Projektējamais kanalizācijas cauruļvads
- De50, L=5,8 Kanalizācijas ārējais diametrs, posma garums (m) starp trases pagriezieniem
- Kanalizācijas plūsmas virziens

#### Piezīmes

Cauruļvada augstuma atzīmes dotas līdz caurules teknei.  
 90° līkumus paredzēts izbūvēt vai nu ar 2x45° līkumiem vai nu arī ar vienu 90° līkumu, tikai ar nosacījumu, ka tas ir "noapaļotais" līkums.  
 Arī 90° pievienojumi izbūvējami ar trejgabalu 45° + līkums 45°, vai arī ar "noapaļoto" 90° trejgabalu.  
 Cauruļvadiem ar diametru līdz OD50 minimālais kritums izbūvējams 30mm/m tecēšanas virzienā.  
 Cauruļvadiem ar diametru OD110 minimālais kritums izbūvējams 20mm/m tecēšanas virzienā.  
 Apvienotajam horizontāli novietotajam vēdināšanas cauruļvadam jābūt ar 10mm/m slīpumam stāvvadu virzienā.  
 Cauruļvadu slīpums nedrīkst būt lielāks par 150mm/m (izņemot nozarojumus no sanitāri tehniskajām ierīcēm, kuru garums ir līdz 1,5m)  
 Izbūvējot cauruļvadu pārejas, ir jāsakrīt savienojamo cauruļvadu augšas atzīmēm.

 <div>SIA" C PROJEKTI" Ziedu iela 4, Madona Tāl: 29455017</div>				Būvprojekta nosaukums Ūdens un kanalizācijas iekšējo tīklu pārbūve pansionāta telpās Brīvības ielā 9, Barkavā, Madonas novadā		Stadija		BP	
		Rasējuma				Marka	ŪK		
						Numurs	3		
	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējuma nosaukums vai saturs Pagrabstāva plāna fragments ar kanalizācijas tīkliem		Mērogs		1:100	
						Pasūtījuma Nr. 11/2016/21			
Būvpr.d.vad.	V.Šņigcina-Kulka		01.02.2017.			Arhīva Nr. CP-2016/12/21			
Izstrādāja	L. Mīhņeviča		01.02.2017.						